



EDITAL

(N.º 59/STL/2016)

CONTROLO ANALÍTICO DA ETAR DE PAÇOS DE FERREIRA


Humberto Fernando Leão Pacheco de Brito, Presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira:

Torna público os resultados do controlo analítico da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Paços de Ferreira, referente ao mês de Junho de 2016, constantes do relatório que se anexa e que faz parte integrante do presente edital.

Para constar se elaborou o presente e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo e publicitado no sítio da Internet do município.

Paços do Município de Paços de Ferreira, 4 de agosto de 2016

O Presidente da Câmara Municipal

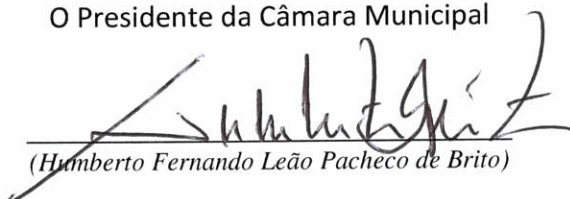

(Humberto Fernando Leão Pacheco de Brito)

ETAR DE PAÇOS DE FERREIRA

A) CAUDAIS

Quadro 1. Volume total e caudal médio em Junho de 2016.

<i>VOLUMES E CAUDAIS</i>		<i>Junho</i>
Volume total	m ³	306915
Caudal médio diário	m ³ /dia	10 231

B) CONTROLO ANALÍTICO

Quadro 2. Resultados do Controlo Analítico da ETAR de Paços de Ferreira.

<i>PONTOS DE AMOSTRAGEM</i>	<i>PARÂMETROS</i>	<i>VALOR (08-06-16)</i>	<i>Licença de Descarga</i>
Afluente Bruto	pH	7,32	-
	CBO ₅ (mg O ₂ /L)	260	-
	CQO (mg O ₂ /L)	378	-
	SST (mg/l)	164	-
	N-Total (mg/l)	55	-
	P-Total (mg/l)	7	-
Efluente Final	pH	7,07	6-9
	CBO ₅ (mg O ₂ /L)	7	25
	CQO (mg O ₂ /L)	8	125
	SST (mg/l)	4	35
	N-Total (mg/l)	15	15
	P-Total (mg/l)	0,6	2
Eficiência de Remoção	CBO ₅ (%)	97	-
	CQO (%)	98	-
	SST (%)	98	-
	N-Total (%)	72	-
	P-Total (%)	92	-